


AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ

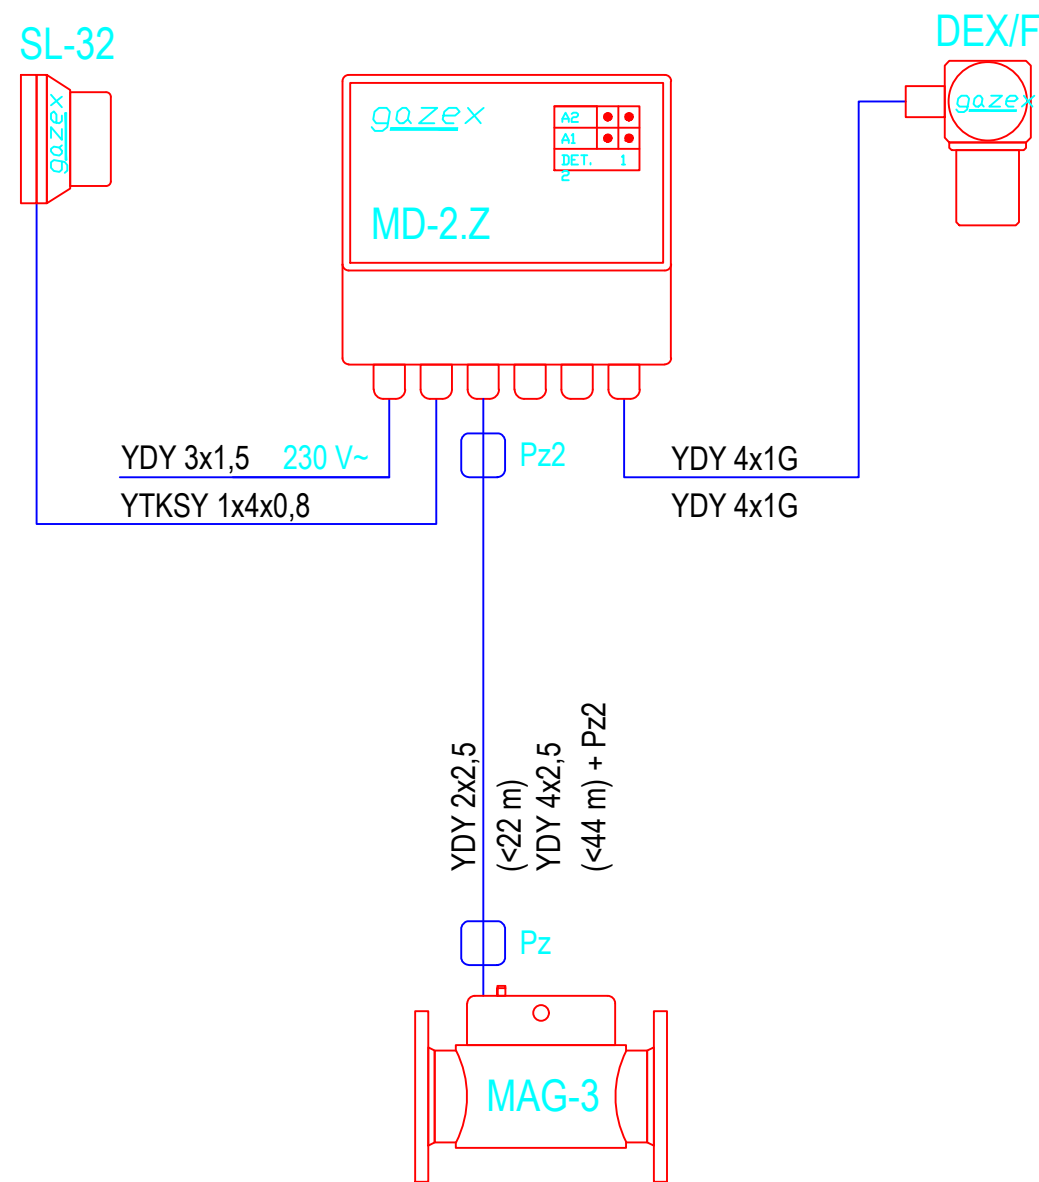

- Uwagi:
1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
 2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
 3. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
 4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
 5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
 6. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie Info-gazex P... na stronie www.gazex.pl

OZNACZENIA:
MD. 2. Z - CENTRAL ALARMOWA
DEX/F - DETEKTOR GAZU TYP DEX-12N
SL32 - SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY
MAG 3 - ZWÓR ODCINAJĄCY KLAPKOWY

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA	
ADRES INWESTYCJI:		NOWE PROBOSZCZEWICE UL. FLORIAŃSKA 120/2	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ASBIG		NR RYS. 8
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 LUB/IS/0183/17 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych	PODPIS	SKALA: SCHEMAT
		PODPIS	DATA: 05.06.2020