

RGK. 7624-11/09

BIAŁA, dn. 2009-05-15

### Decyzja

#### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2009 r. złożonego przez Pana Mieczysława Piska – pełnomocnika Gminy Stara Biała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] - Srebrna – Kowalewko

### o r z e k a m

**1. Stwierdzić, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] - Srebrna – Kowalewko, gm. Stara Biała nie było potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.**

**2. Zgodzić się na realizację ww. przedsięwzięcia i określić następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji:**

**a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia** – budowa drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] - Srebrna – Kowalewko na działkach nr ew.: 82 , 65/2 [droga], 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 65, 65/1, 67, 68/1, 71/1, 73/1, 75/3, 75/4 w obrębie Kowalewko oraz nr ew. 59 [droga] 58/1, 54/, 53, 52/1, 51, 50, 35, 34/1, 33/1, 32/4, 32/3, 32/5, 31/1 ,30/5, 29/1, 28/1, 27/1, 16 [droga] w obrębie Srebrna.

**b) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**

- Prace budowlane i montażowe prowadzić tak, aby nie powodować zanieczyszczenia środowiska (zwłaszcza w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza i ziemi) i prowadzić je w godzinach dziennych.
- Wszelkie roboty budowlane związane z planowanym przedsięwzięciem winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową i w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi.
- Wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadających wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
- W razie konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu na ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.

**c) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:**

- Zaprojektować taką organizację robót, aby nie powodować nadmiernych uciążliwości dla środowiska (hałas, emisja do powietrza, odpady, itp.).

- Zaprojektować gospodarkę odpadami powstającymi w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
- Projekt budowlany omawianej inwestycji zawierać powinien charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

**Pozostałe środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia zostały określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 23.03.2009 r., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.**

### U z a s a d n i e

W dniu 23.03.2009 r. do Wójta Gminy Stara Biała wpłynął wniosek Pana Mieczysława Piska – pełnomocnika Gminy Stara Biała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] – Srebrna - Kowalewko.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy wystąpił pismem z dnia 06.04.2009 r. do organów właściwych w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego zamierzenia budowlanego na środowisko.

Zarówno Starosta Płocki postanowieniem znak: RŚ.II.7633-59/09 z dnia 28.04.2009 r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną znak: ZNS.7170-408-144/09.MP z dnia 24.04.2009 r. wyrazili opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę informacje o planowanym przedsięwzięciu przedstawione w karcie informacyjnej, po uwzględnieniu uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono oraz uwzględniając opinie ww. organów stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu oddziaływać na środowisko, a także będzie brak oddziaływania na obszary Natura 2000.

Dlatego Wójt Gminy Stara Biała postanowił odstąpić od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Dla terenu planowanej inwestycji nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarem objętym ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. art. 72 ust. 1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

**Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.  
Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.**

*Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).*



WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Mieczysław Piska  
Projektowanie i Nadzór Inspektorski Robót Drogowych  
Ul. Jachowicza 25 m 10, 09-402 Płock
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Starosta Płocki, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kolegialna 20, 09-400 Płock,
3. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 49 kpa.

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa drogi gminnej odbywać się będzie na długości 1,225 km. Wybudowana będzie droga o szerokości jezdni 4,00 - 5,00 m i korony 7,0-8,0 m z rowami przydrożnymi. Przekrój drogi „szlakowy”. Całkowita szerokość drogi wyniesie ok. 11 m.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane:

- roboty ziemne, wykopy i nasypy wykonywane mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm na warstwie odsączającej o gr. 20 – 25 cm wykonana mechanicznie,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego dwuwarstwowa 6+4 cm – układana mechanicznie,
- wykop mechaniczny i ręczny rowów przydrożnych, za pomocą których możliwe będzie odprowadzanie wód opadowych.

Prace te będą wykonywane na powierzchni ok. 13 475 m<sup>2</sup>.

W O J T  
Sławomir Wawrzyński

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 63 ust. 2, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2009 r. złożonego przez Pana Mieczysława Piska – pełnomocnika Gminy Stara Biała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] – Srebrna - Kowalewko

### postanawiam

**stwierdzić, że dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] – Srebrna - Kowalewko, gm. Stara Biała:**

- 1. nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,**
- 2. nie ma konieczności opracowania raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.**

### Uzasadnienie

W dniu 23.03.2009 r. do Wójta Gminy Stara Biała wpłynął wniosek Pana Mieczysława Piska – pełnomocnika Gminy Stara Biała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 291 308 W [St. Biała] – Srebrna - Kowalewko.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy wystąpił pismem z dnia 06.04.2009 r. do organów właściwych w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego zamierzenia budowlanego na środowisko.

Zarówno Starosta Płocki postanowieniem znak: RŚ.II.7633-59/09 z dnia 28.04.2009 r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną znak: ZNS.7170-408-144/09.MP z dnia 24.04.2009 r. wyrazili opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę informacje o planowanym przedsięwzięciu przedstawione w karcie informacyjnej, po uwzględnieniu uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono oraz uwzględniając opinie ww. organów stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu oddziaływać na środowisko, a także będzie brak oddziaływania na obszary Natura 2000.

Dlatego Wójt Gminy Stara Biała postanowił odstąpić od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.



WÓJT  
Sławomir Wawrzynski

#### **Otrzymują:**

- ① Pan Mieczysław Piska  
Projektowanie i Nadzór Inspektorski Robót Drogowych  
Ul. Jachowicza 25 m 10, 09-402 Płock
- 2 a/a.

#### **Do wiadomości:**

1. Starosta Płocki  
ul. Bielska 59, 09-400 Płock,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku  
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock.

P/1033/2010

Płock, dn. 18.03.2010 r.

**FHU Telwer**  
**ul. Basztowa 10**  
**09-410 Nowe Gulczewo**

**dotyczy:** wydania warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej w związku z przebudową układu drogowego w m. Kowalewko.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.10 r. informujemy Państwa, że celem przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej kolidującej z przebudową drogi w miejscowości Kowalewko, Petrotel Sp. z o.o. zaleca:

- na odcinku A-B przebudować kable doziemne jeden przebiegający wzdłuż istniejącej drogi - typu XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz drugi zasilający budynek na działce 75/4 typu - XzTKMXpw 3x2x0,5 układając je centralnie w poboczu pomiędzy projektowanym rowem a nawierzchnią asfaltową tak, żeby nie kolidowały z rowem odpływowym, prace należy wykonać uwzględniając bezprzerwową pracę czynnych łączy,
- na odcinku C-D przebudować przyłącza abonenckie kablami XzTKMXpw 3x2x0,5 zgodnie z zaproponowanymi przebiegami trasowymi,
- nowoprojektowane kable zabezpieczyć pod wjazdami, drogą oraz rowem rurą osłonową RHDPE Ø100/6,3,
- istniejące kable zabezpieczyć pod drogą, wjazdami oraz rowem rurami dwudzielnymi typu AROT A110 PS,
- złącza przelotowe wykonać w technologii RAYCHEM XAGA, złącza na kablach małoparowych wykonać osłonami Raychem Gelsnap,
- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac,
- w przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca,
- po zakończeniu prac ziemnych należy zgłosić się do Petrotel Sp. z o.o. celem spisania protokołu odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej,
- koszt zabezpieczenia i przebudowy istniejącej sieci telefonicznej ponosi inwestor,
- nie zgłoszenie przez wykonawcę powyższych robót do odbioru lub uszkodzenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w trakcie robót obciąża wykonawcę.

Otrzymują:  
Adresat  
xaa

Nr KRS 0000079669  
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 8.200.000 zł

Z poważaniem  
**Petrotel Sp. z o.o.**  
**Dyrektor ds. Eksploatacji**  
**Wiceprezes Zarządu**

*Janusz Świdocki*  
NIP: 774-22-71-577  
REGON: 610366246  
e-mail: petrotel@petrotel.pl  
www.petrotel.pl

ARKUSZ NR 3

ARKUSZ NR 2


ARKUSZ NR 3

ARKUSZ NR 2

- Istniejące kable Petrotel Sp. z o.o.
- Projektowany rów
- Proponowane zmiany trasy kabli

X=5766150.00  
Y=4475300.00


X=5766100.00  
Y=4475400.00

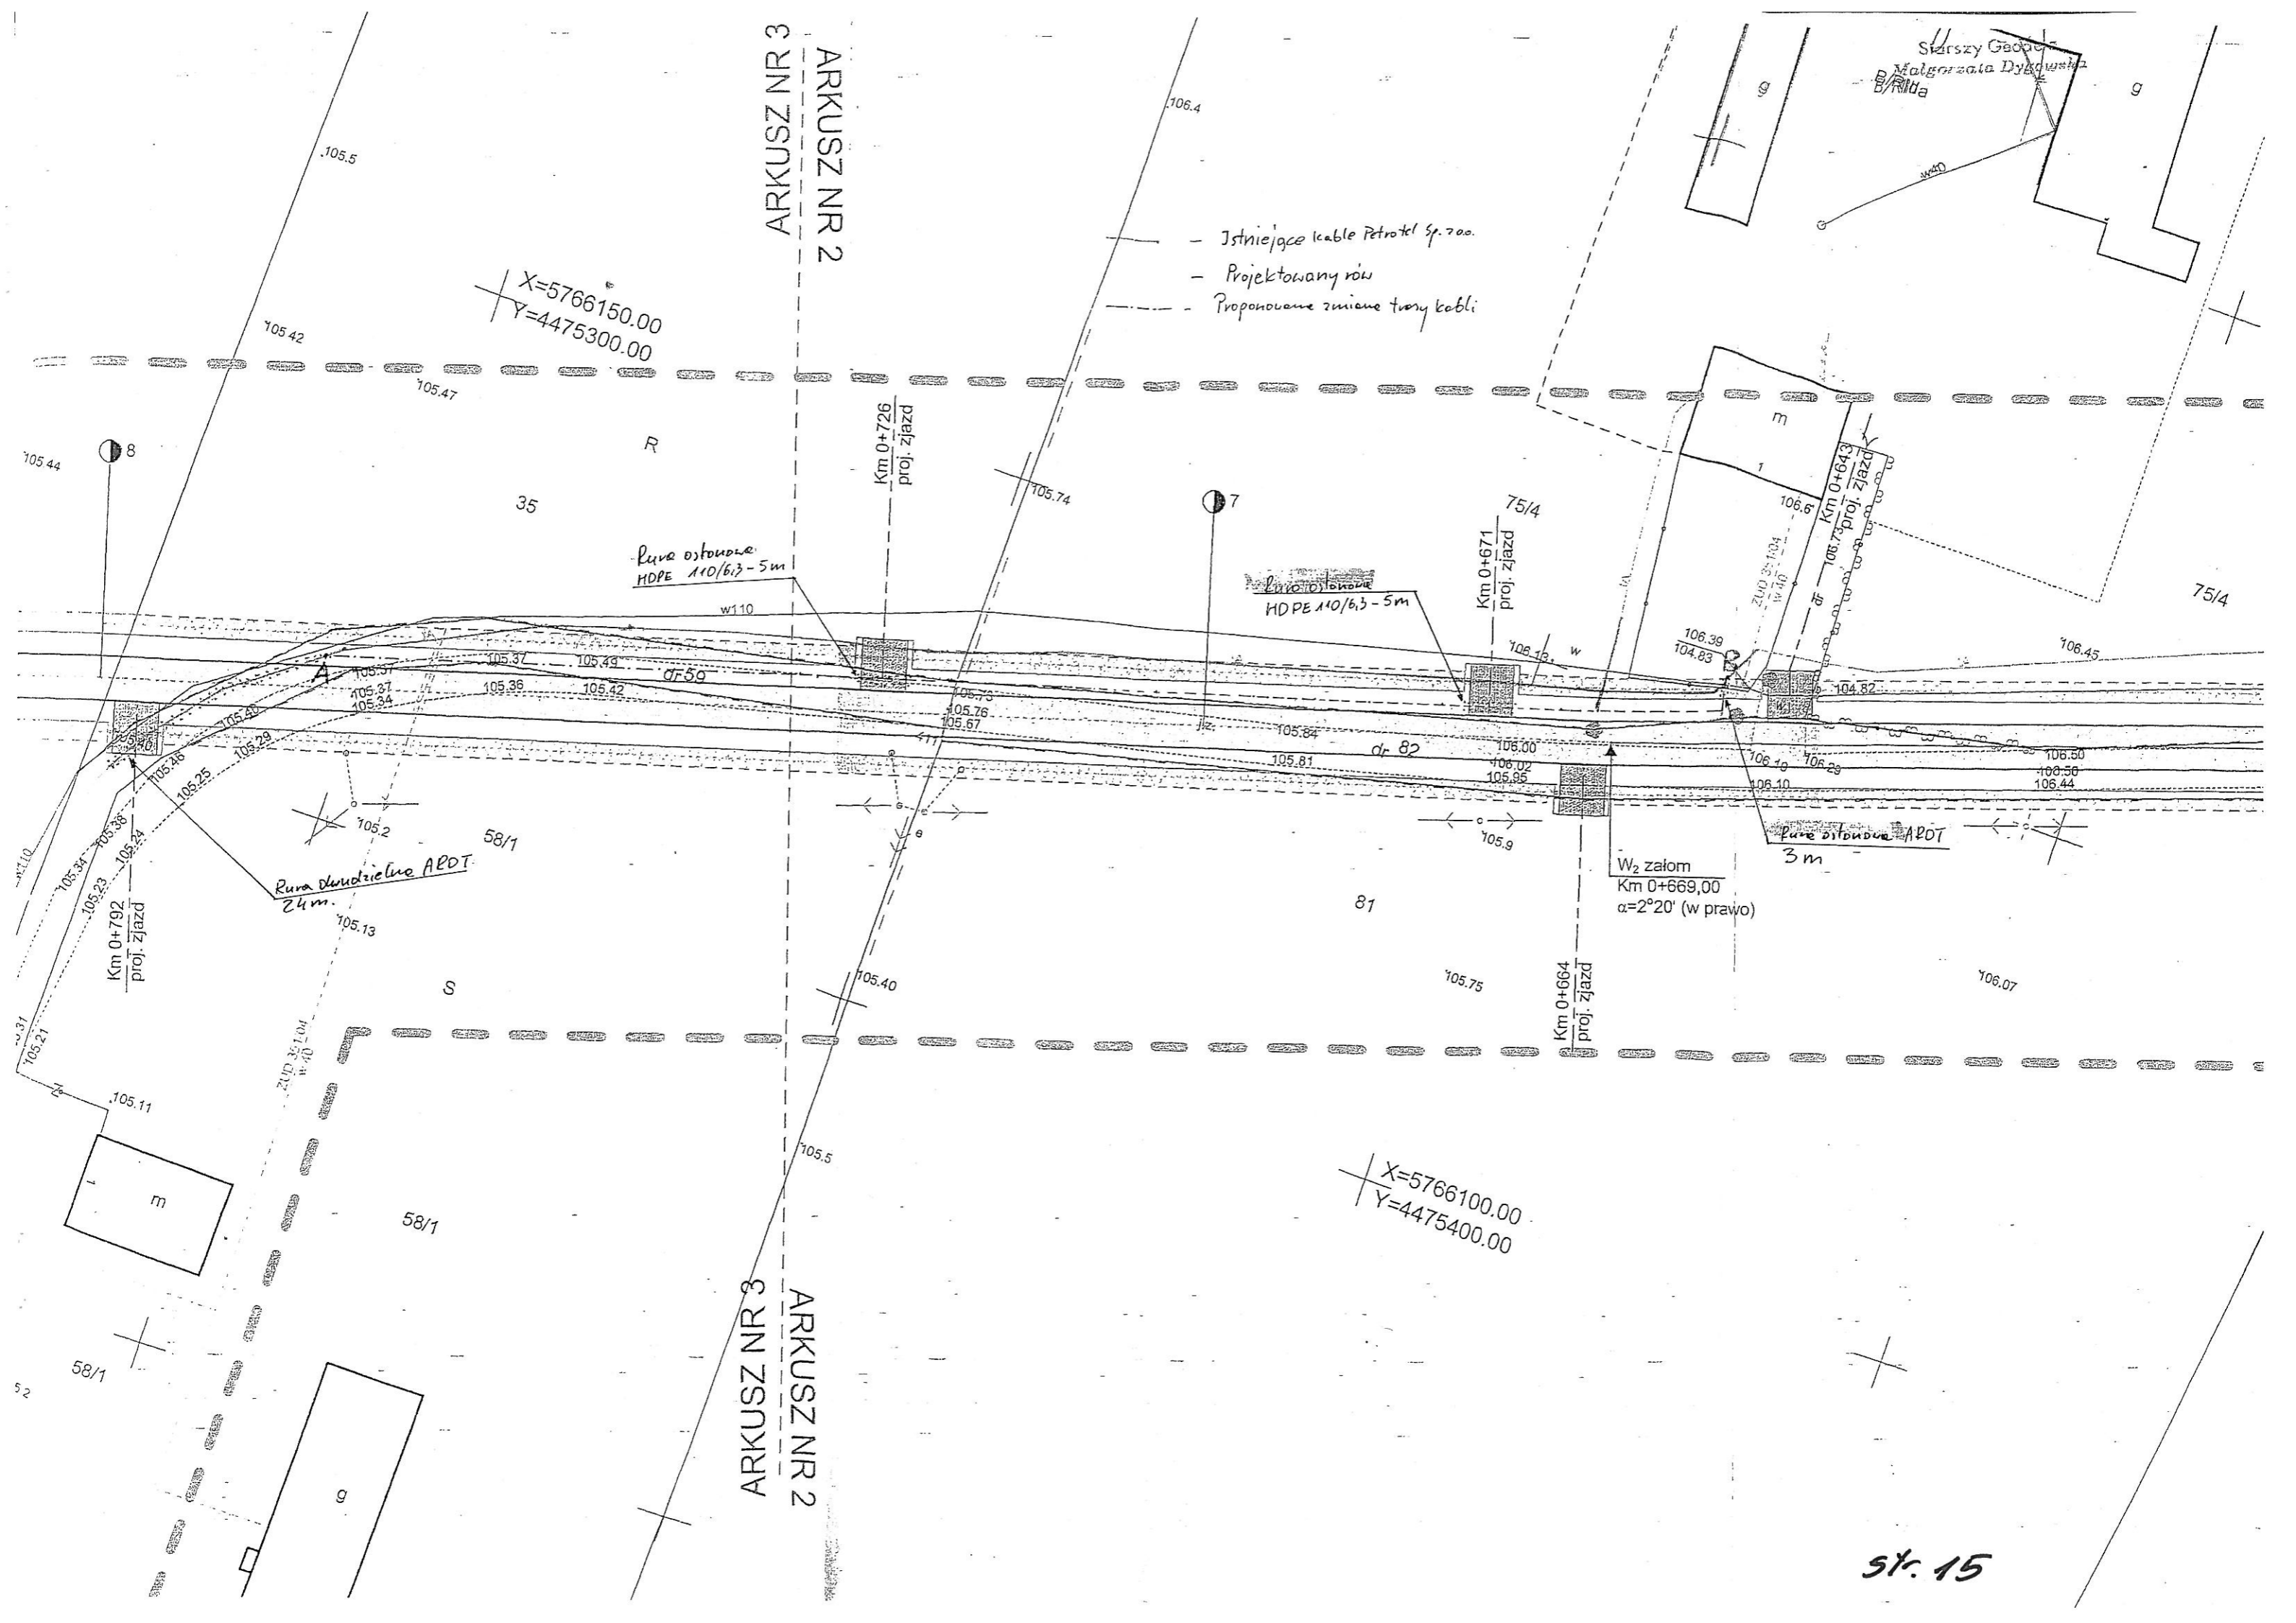



Istniejące kable Petrotel Sp. z o.o.

Projektowane kable  
Propozycja zmiany trasy kabli

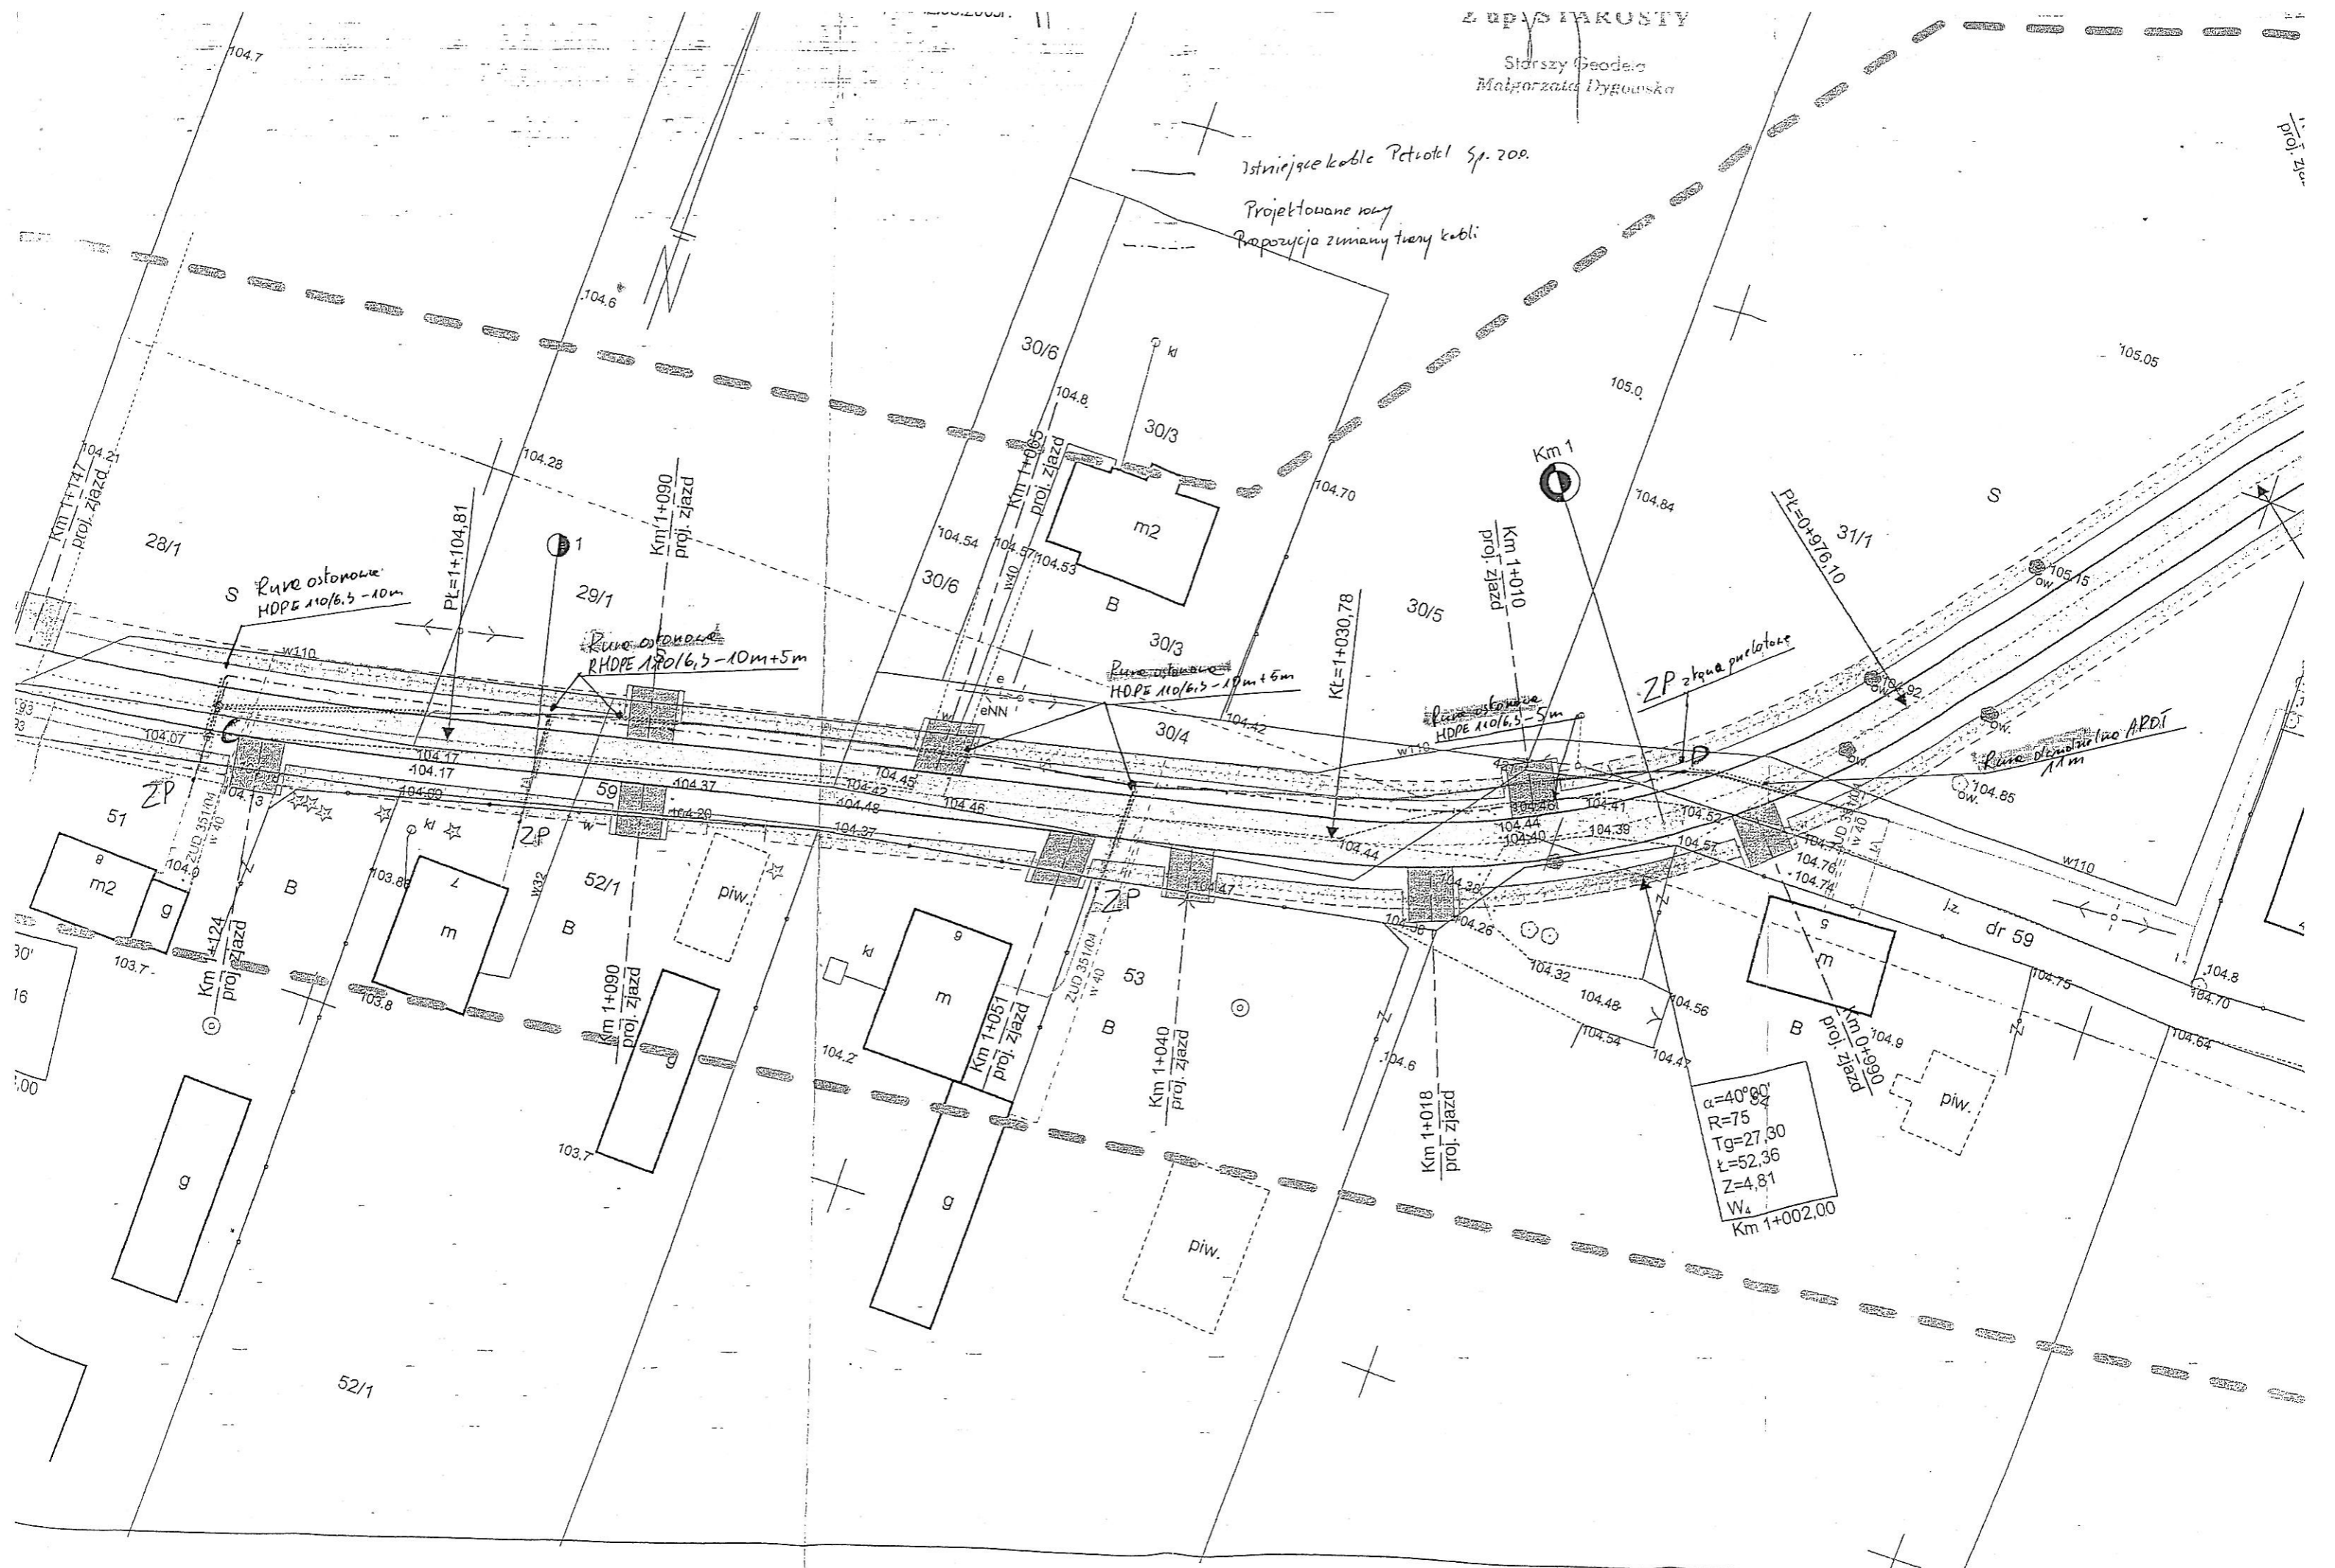



**Uwagi i zalecenia:**

1. Przypomina się wykonawcy o obowiązku ochrony punktów osnowy geodezyjnej art.15 i 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami).
2. Przypomina się inwestorowi, że sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację art. 27 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami) oraz & 14 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
3. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
4. Zachować warunki w zakresie przestrzennego usytuowania projektu z uzyskanych uzgodnień branżowych w:
  - W.Z.M. i U.W. w Warszawie O/Płock,
  - Petrotel
5. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z § 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
6. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę - zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporządzenia.

z up. STAROSTY

inż. Leszek Majewski

PRZEWODNICZĄCY

ZESPÓŁ UZGADNIANIA

PROJEKTOWO I DOKUMENTACYJNE

STAROSTA PŁOCKI  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59

Nr sprawy ODGK-III-7442/433/10

Płock, dnia 09.06.2010 roku

## O P I N I A NR ODGK-III-7442/433/2010

koordynacji usytuowania projektu

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa sieci drenarskiej**

wnioskodawca: **Urząd Gminy Stara Biała  
ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała**

inwestor: **Gmina Stara Biała**

wniosek z dnia: **31.05.2010r**

znak: ---

data wpływu wniosku do zespołu: **31.05.2010r**

Na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późniejszymi zmianami), §11 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455)

**dokonuję pozytywnej koordynacji usytuowania projektu  
położonego w obrębie ewidencyjnym Srebrna gmina Stara  
Biała**

**Uwagi i zalecenia:**

1. Przypomina się wykonawcy o obowiązku ochrony punktów osnowy geodezyjnej art.15 i 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami).
2. Przypomina się inwestorowi, że sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację art. 27 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami) oraz & 14 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
3. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
4. Zachować warunki w zakresie przestrzennego usytuowania projektu z uzyskanych uzgodnień branżowych w:
  - W.Z.M. i U.W. w Warszawie O/Płock.
5. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z § 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
6. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomi zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę - zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporządzenia.


  
 Sup. 3113/07/17
   
 Inst. nadz. architektoniczno budowlanej
   
 Płock